


Transformatorschaltrelais-applikation für Trenntrafo für Medizintechnik.

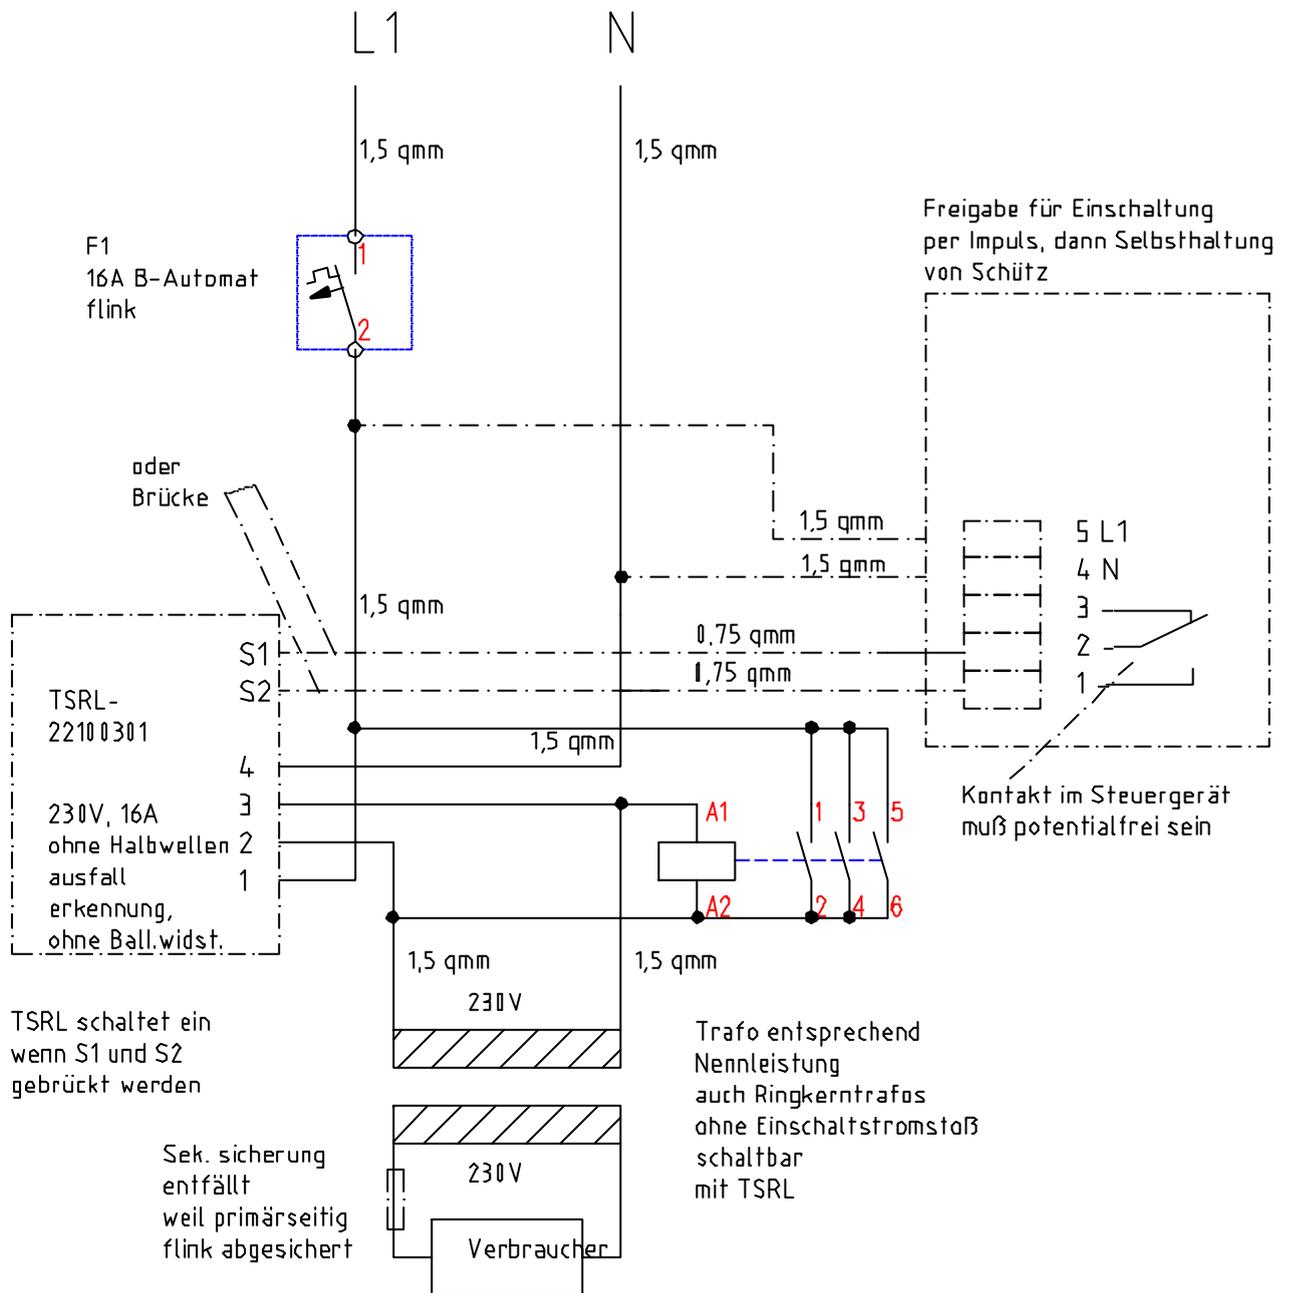

TSRL ohne Halbwellenausfallerkennung wegen
Schütz in Selbsthaltung.
Bei Umschaltlücke kleiner als ca. 50msec.
welche den Schütz nicht abfallen lässt,
entsteht ein Inrush.

Konstruiert von M.KONSTANZER	22.08.02	Anwendung:	Datum DATUM	Skala M=1:1
EMEKO-ING.BUERO		MEDIZINTRENNTrafo-SANFTEINSCHALTUNG		
		TSRLA12.DWG	Ausgabe 1	Blatt 1